

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
 Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
 Klagenfurt am Wörthersee

Stadtgemeinde Bleiburg

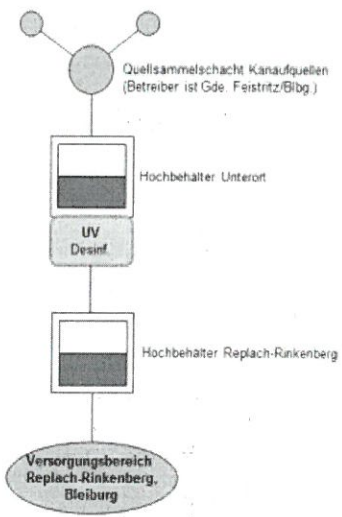
10. Oktober Platz 1
 9150 Bleiburg


U-Zahl: W-201810592

Stadtgemeinde Bleiburg	
Bezirk Völkermarkt	
Erl. am	
Eing.	22. Mai 2018
Zl.	
Bgm.	Sekr.
Ref.	

Datum	04.05.2018
Zahl	
Bei Eingaben U-Zahl anführen!	
Auskünfte	Mo.- Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at
Seite	1 von 3

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer untersuchte Probe. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

INSPEKTIONSBERICHT	
WVA / Bezirk:	9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenberg / Völkermarkt
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine
Anlage / Skizze / Schema	<p style="text-align: center;">Stadtgemeinde Bleiburg – WVA Replach-Rinkenberg</p> 
Versorgte Personen / Wassermenge m³/d	/
Aufbereitung / Desinfektion	/ /

<p>Ortsbefund nach: ÜS07_027, OENORM M5874 am: 22.03.2018 durch Gerhard Morolz</p>	<p>TW Ortsbefund Umfang - gesamte Anlage TW Ortsbefund Umfang Beschreibung - Hochbehälter: Der HB Replach-Rinkenbergr wird von der WVA Kanauf Quellen versorgt. Betreiber dieser WVA ist die Marktgemeine Feistritz ob Bleiburg, die Beprobung und Überprüfung erfolgt vierteljährlich im Auftrag der Marktgemeine Feistritz ob Bleiburg. Die letzte Überprüfung erfolgte am 12.3.2018. TW Ortsbefund - Mängel: TW Ortsbefund Mangel Beschreibung - Hochbehälter: sehr starke Abblätterungen.</p>
<p>Fotos von Mängeln</p>	 <p>Hochbehälter, Mangel (Abblätterungen)</p>

ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE			
Zahl	Probe	Datum	Ergebnis
W-201810592	9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenbergr	22.03.2018	-
W-201810593	9150BLEG Zapfhahn Waschküche, Wirtschaftsraum bei Fam Glinig	22.03.2018	-

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Geprüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGBl. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalaugenschein ergab Mängel.
- Die festgestellten Mängel haben offensichtlich noch keinen direkten Einfluss auf die Wasserqualität. Die angeführten Mängel sind jedoch zur Aufrechterhaltung/ Erlangung einer einwandfreien Wasserqualität zu beheben.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGBl II 304/2001 idgF.

Das Wasser der WVA **9150BLEG GWVA BLEIBURG - WVA Replach-Rinkenberg** ist unter Einhaltung der Verpflichtungen nach der TWV (Mangelbehebung!) als Trinkwasser geeignet.

Mag. Edith Rassi
(BereichsleiterIn)



